



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.8.2017 - 167
KARAR TARİHİ VE NO : 23.8.2017 - 6959

20.00.724
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti I. Derece Doğal Sit sınırları ile Kurulumuzun 07.04.2017 tarih ve 6411 sayılı kararıyla sit sınırları son şeklini alan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit alanının I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve Hierapolis Antik Kenti Ploutonion'un ion portikosunun olduğu alandaki gezi güzergahı düzenlemesiyle birlikte stylobat, kaide, sütun, başlık, arşitrav ve kornişten oluşan güney kısmı ion portikonun 2 adet sütununa ait anastylosise yönelik restorasyon çalışmasına ilişkin hazırlanan projenin ve teknik açıklama raporunun sunulduğu Hierapolis Kazı Heyeti Başkanı Prof.Grazia SEMERARO'nun 30.07.2017 tarihli yazısı ve eki belgeler ile konuya ilişkin olumlu görüş bildirildiği Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 14.07.2017 tarih ve 3356 sayılı yazısı ve eki; Denizli Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli rapor ve eki belgeler ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23.08.2017 tarih ve 5975 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti I. Derece Doğal Sit sınırları ile Kurulumuzun 07.04.2017 tarih ve 6411 sayılı kararıyla sit sınırları son şeklini alan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit alanının I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve Hierapolis Antik Kenti Ploutonion'un ion portikosunun olduğu alandaki gezi güzergahı düzenlemesiyle birlikte stylobat, kaide, sütun, başlık, arşitrav ve kornişten oluşan güney kısmı ion portikonun 2 adet sütununa ait hazırlanan anastylosise yönelik restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulama sorumluluğunun ilgili Kazı Başkanlığınca üstlenilmesine ve uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GIBİDİR

Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü



BAŞKAN

Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE

Nurhayat AYDIN
Denizli Büyükşehir Belediyesi

İMZA

ÜYE

Hasan Alper ÇETİNKAYA
Pamukkale Belediyesi Başkanlığı
İMZA

ÜYE

Dr.Levent ÜNVERDİ
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI

Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE

Tahsin Cengiz KAMAN
İMZA


ÜYE

H.Hüseyin BAYSAL
Denizli Müze Müdürlüğü

İMZA

ÜYE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
BULUNMADI

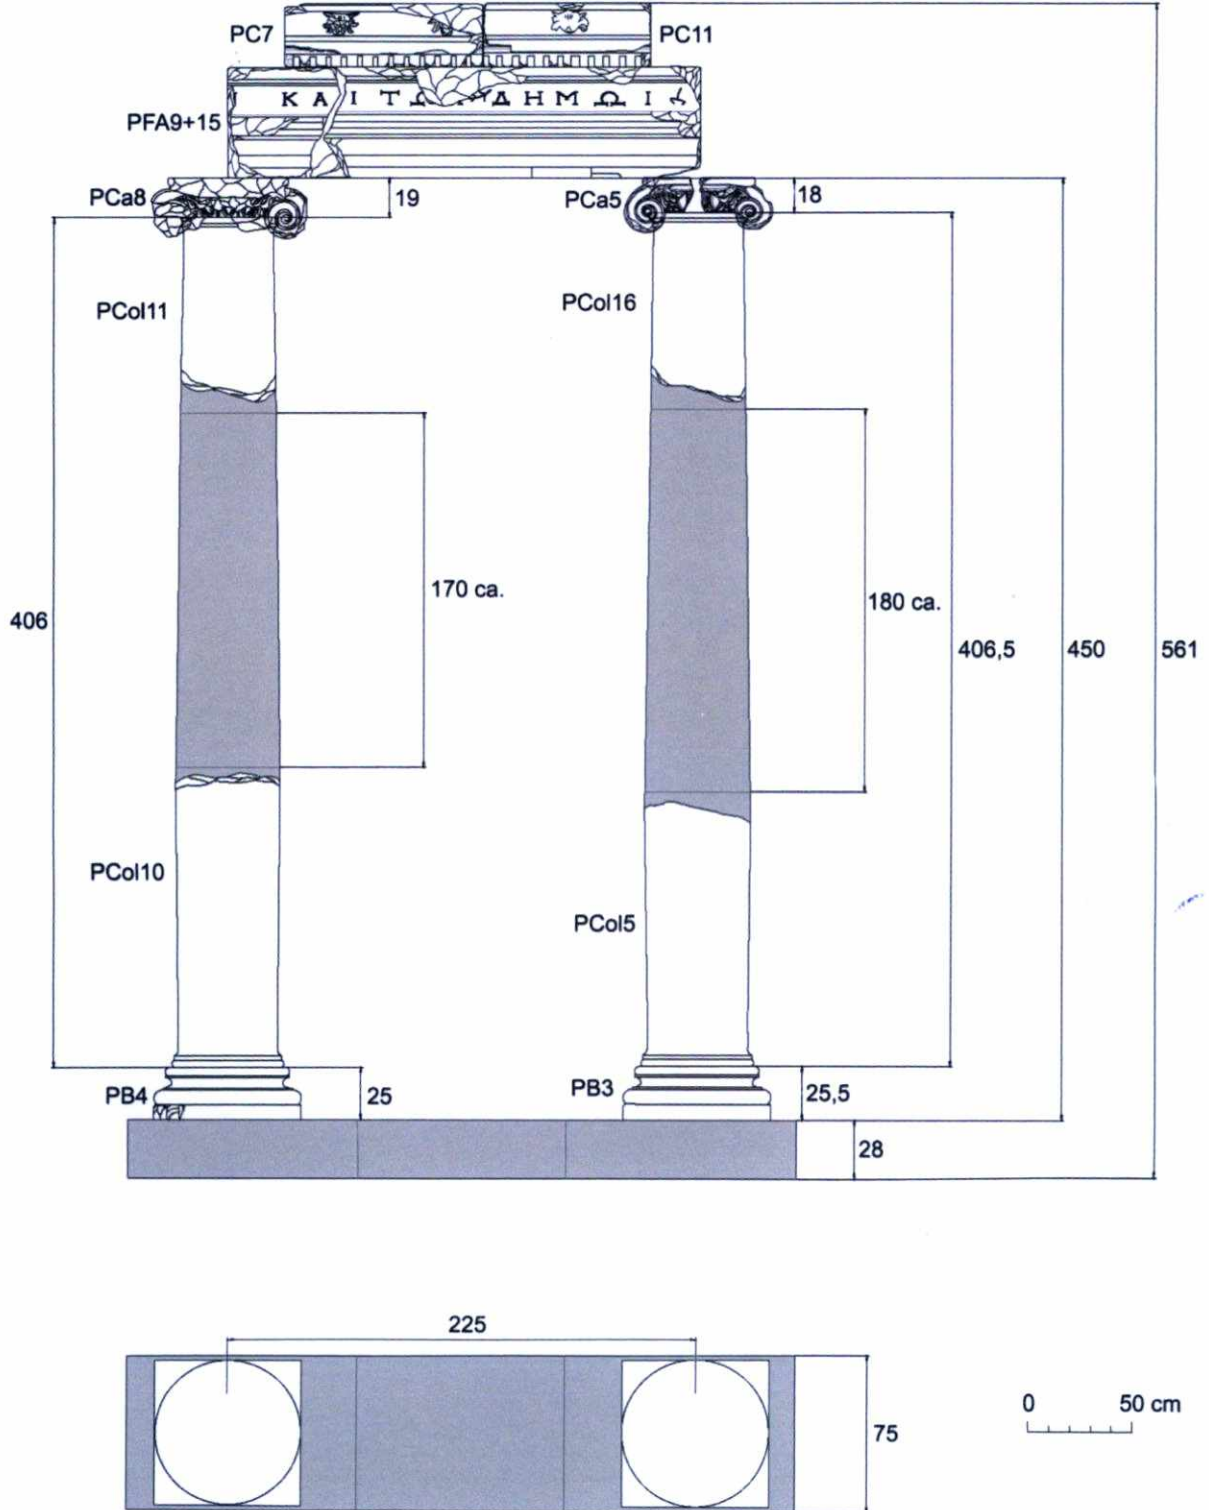

Resim 24: Sütun tamburlarının yerine yerleştirilmesi; mermer ve epoksi reçineyle tamamlanan kısımlar gri ile belirtildi.